

液化石油气突然停止时！

▼首先请确认液化石油气的遮断原因以及安全。




在使用液化石油气的过程中，发生了烈度超过5以上的地震时。




忘记关闭燃具等，长时间持续使用液化石油气的情况时。




橡胶管脱落等，大量液化石油气外溢流出的情况时。

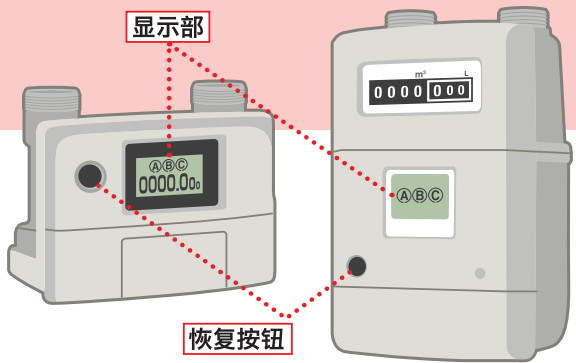

▼燃气表的恢复方法




- 请关闭所有的器具阀门。
- 请确认没有使用的燃气阀门是否关闭。



- 请按下左侧的恢复按钮。
- “ガス止(液化石油气停止)”的文字会消失。



- 液晶的文字和指示灯会闪烁。
 - 请等候1分钟。
- ※有些燃气表的指示灯在恢复按钮的部位。




- 液晶的文字消失且指示灯熄灭。
- 恢复操作完毕。
- 可以使用液化石油气。

当发现液化石油气泄露或闻到液化石油气的气味时，请不要进行恢复操作，请与液化石油气销售营业所或紧急情况时的联络处取得联系。

※没有使用液化石油气时，燃气表有不会遮断的功能。
※如果在进行了恢复操作之后仍不能得到恢复，请不要重复进行恢复操作，请接受液化石油气销售营业所的检查。

燃具使用10年后
请委托专业人士检查。

长期使用的燃具可能会因零部件等老化而引发事故。使用10年后，请委托生产厂家或燃具店进行检查。

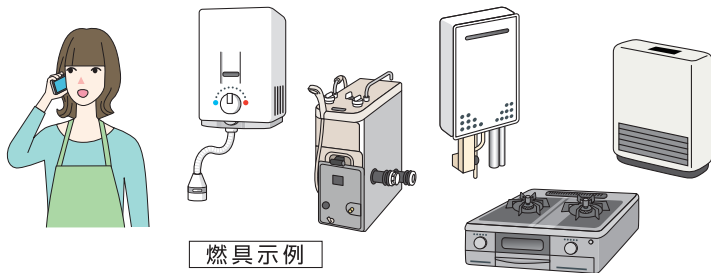

燃具和换气扇等的检查与维修的联络处 (填写栏)			
产品名称和燃具名称	生产厂家名称	安装年月	检查和维修的联络处
①			
②			
③			
④			
⑤			

液化石油气紧急情况时的联络处	液化石油气销售营业所
联络处： 电话： 紧急情况联络处24小时对应。	

您还可以在液化石油气安全委员会网站上了解详细信息。 <http://www.lpg.or.jp/>

LPガス安全委員会
2024.8(中国語)

家用液化石油气安全指南


为了安全、
放心地使用

请放置
在厨房、起居室等
家庭成员能看到的
地方。



闻到液化石油气味时的
处理措施！

✓请绝对不要使用火

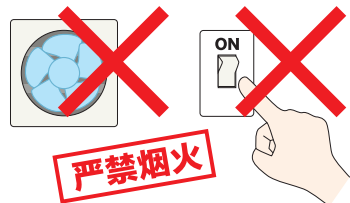

- 请不要碰触会成为火源的通风扇，电灯等的开关。
- 切断电源开关时会发出火花。请不要切断开关。

✓请大开门和窗户，
将液化气赶出室外。



- 由于液化石油气比空气重，因此也请注意残留在低处的液化气。
 - 请务必关闭燃气阀门或容器角阀。
- 不知道燃气表阀门的位置时，请预先向液化石油气销售营业所确认。

✓请立即联系液化石油气泄漏的情况。



○在安全得到确认之前请不要使用液化石油气。


○请预先向液化气销售营业所确认紧急联络处。 ○紧急情况联络处24小时对应。

液化石油气安全委员会／经济产业省


防止一氧化碳中毒事故！

✓ 通风的确认

- 请养成在使用液化石油气时进行通风的习惯！

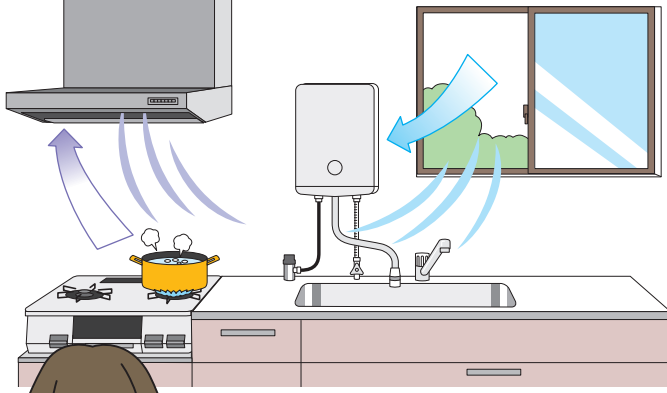


致使用暖炉，
燃气暖风机的各位
请每小时打开窗户通风1~2次。



✓ 从室外进行供排气的燃烧机器

- 排气筒是否脱离！
- 排气口是否有堵塞！
- 排气筒的前端是否探出室外！

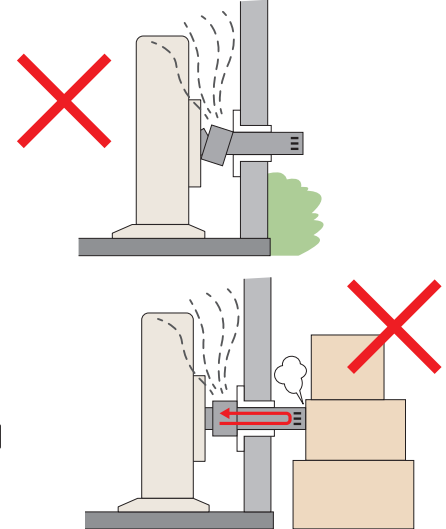


防止液化石油气泄露事故！

✓ 点火确认

✓ 灭火


✓ 反复点火、重新点火

- 出现没有确认点火事故。请务必亲眼确认！
- 反复点火会发生点燃燃气中残留液化气的事故。重新点火时请注意！
- ※ 电池是否没电了？
- ※ 器具难点火时，请立即委托销售营业所进行检查。

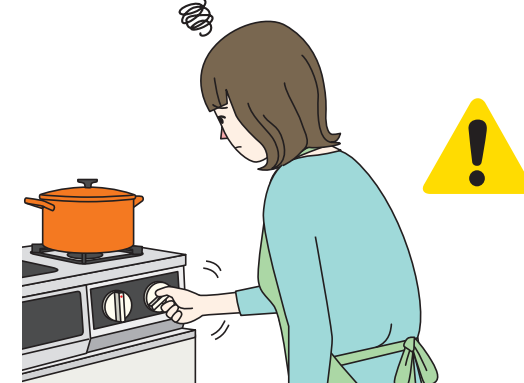


✓ 没有使用的燃气阀门

- 旋钮是否设定为“关”！
- ※ 请安装燃气阀门罩，以防止无意打开旋钮。
- 燃气阀门上是否盖着橡胶帽！



✓ 橡胶管

- 有无烧焦和裂痕！
- 是否插入到燃气阀门的红线处！
- 是否用软管带牢固地固定住！

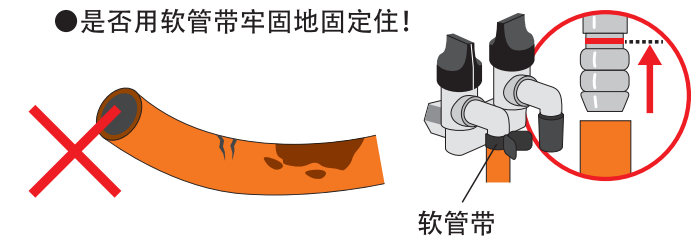

希望大家每天都进行的安全检查的重点！

关于一氧化碳（CO）中毒！


在空气（氧气）不足的情况下照样使用燃具的话，会引起不完全燃烧，产生一氧化碳。一氧化碳毒性非常强，即使少量吸入也会引起头痛、恶心等，等察觉时已不能动，有致命的危险性。建议您安装一氧化碳（CO）警报器。

以防万一！

✓ 一氧化碳（CO）警报器

✓ 液化石油气警报器


- 使用吸尘器后务必要恢复原状！
- 插座是否拔出！

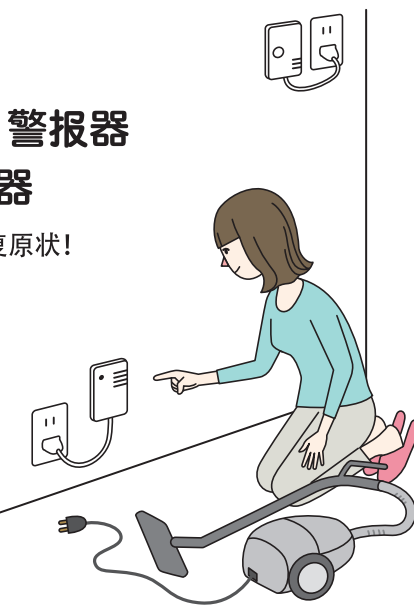

如果设置了液化石油气警报器或一氧化碳（CO）警报器，会通过报警或音频来对液化石油气的异常情况作出通知，因此可以让人放心。
※ 警报器的更换期限为5年。

✓ 液化石油气钢瓶

- 推荐双重加锁
- 与烟火之间的距离要在2米以上！




✓ 雪害对策

- 调整器和燃气表等有可能因积雪而遭到损坏。请检查防雪栅栏和钢瓶室。
- 打扫积雪时请注意避免损坏液化石油气设备。



当发生地震、火灾和灾害时

在避难时或闻到液化石油气的气味时，请停止使用液化石油气并将器具阀门，燃气阀门，燃气表阀门以及容器角阀全部关闭。

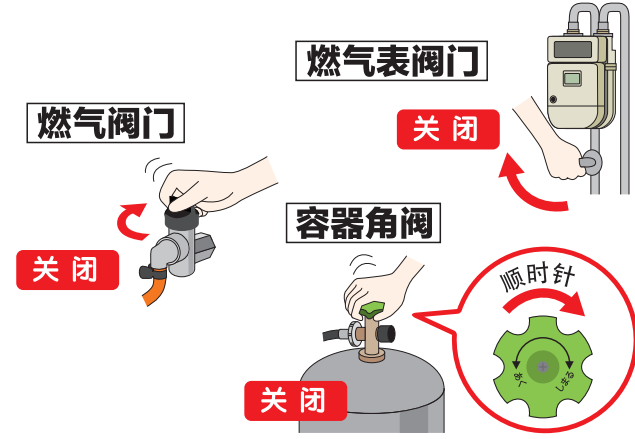

※ 在房屋等遭到损坏的地区，我们会按顺序检查容器并检查是否发生了液化石油气的泄漏，希望各位在检查时给予我们配合。

这种情况请立即联系！

火焰

- 火焰不稳定
- 火焰呈黄色
- 存在没有火焰的部分

操作

- 使用中灭火
- 爆炸样点火
- 火势不易蔓延
- 难以点火
- 点不着

燃具

- 燃烧时出现异常音
- 出现液化气味
- 在运转时有废气的气味

■ 请立即委托器具生产厂家或液化石油气销售营业所进行检查。
■ 检查、调查免费，不过需要修理或改善时收费。