

เมื่อแก๊สหยุดอย่างกะทันหัน!

▼ ก่อนอื่นขอให้ค้นหาสาเหตุที่แก๊สถูกตัดและตรวจสอบความปลอดภัย



ガス止



ガス止




ガス止

เมื่อเกิดแผ่นดินไหวระดับ 5 ขึ้นไปในระหว่างใช้แก๊ส

เมื่อมีการใช้แก๊สติดต่อกันเป็นเวลานาน เช่น ลืมปิดอุปกรณ์ที่ใช้แก๊ส

เมื่อมีแก๊สไหลออกเป็นจำนวนมาก เช่น สายยางหลุด


ส่วนที่แสดงข้อมูล

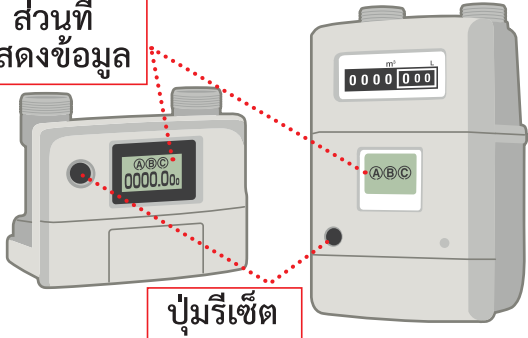

ปุ่มรีเซ็ต


▼ วิธีการรีเซ็ตมาตรวัดแก๊ส

1



- ปิดวาล์วของอุปกรณ์ที่ใช้แก๊ส**ทั้งหมด**
- ตรวจสอบว่าวาล์วท้อแก๊สที่ไม่ได้ใช้ทั้งหมดปิดอยู่หรือไม่

2



- กดปุ่มรีเซ็ตทางด้านซ้าย
- คำว่า「ガス止 (แก๊สหยุด)」จะหายไป

3



- ตัวอักษรและไฟบนหน้าจอจะกระพริบ
- รอ 1 นาที
- *มีบางเครื่องที่ไฟจะอยู่ตรงปุ่มรีเซ็ต

4




- ตัวอักษรและไฟบนหน้าจอจะหายไป
- การรีเซ็ตเสร็จเรียบร้อยแล้ว
- สามารถใช้แก๊สได้

ในกรณีที่มิเตอร์แก๊สรั่วหรือได้กลิ่นแก๊ส โปรดอย่าดำเนินการขั้นตอนการรีเซ็ต และติดต่อไปยังร้านที่จำหน่ายแก๊ส LP หรือสถานที่ติดต่อในกรณีฉุกเฉิน

* ในกรณีที่มิเตอร์แก๊สรั่ว ฟังก์ชันที่ตัดแก๊สจะไม่ทำงาน
* แม้ได้ดำเนินการตามขั้นตอนการรีเซ็ตแล้ว แต่กลับยังไม่“รีเซ็ต” โปรดอย่าดำเนินการรีเซ็ตซ้ำ ให้เรียกร้านที่จำหน่ายแก๊ส LP มาตรวจสอบ

! ถ้าอุปกรณ์เกี่ยวกับแก๊สอายุ 10 ปีแล้ว ให้ขอรับบริการตรวจเช็ค

อุปกรณ์เกี่ยวกับแก๊สที่ใช้เป็นเวลานานอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุเนื่องจากการเสื่อมสภาพของชิ้นส่วน ฯลฯ ได้ เมื่อครบ 10 ปีโปรดติดต่อผู้ผลิตหรือร้านที่จำหน่ายอุปกรณ์เกี่ยวกับแก๊สเพื่อขอรับบริการตรวจเช็ค

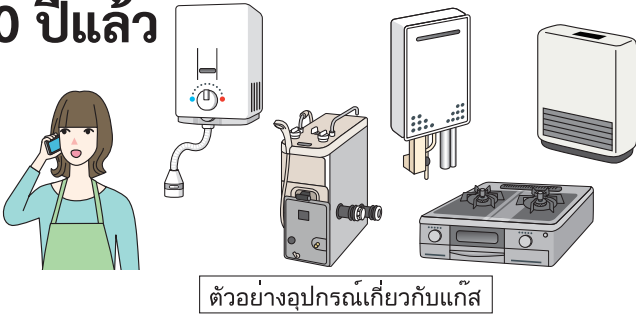

สถานที่ติดต่อในกรณีฉุกเฉิน	ชื่อร้านที่จำหน่ายแก๊ส LP
สถานที่ติดต่อ:	
โทรศัพท์:	
สถานที่ติดต่อในกรณีฉุกเฉินจะให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง	

คู่มือแนะนำการใช้แก๊ส LP อย่างปลอดภัยสำหรับในครัวเรือน

เพื่อให้ท่านได้ใช้งานอย่างปลอดภัยและสบายใจ

โปรดวางไว้ในบริเวณที่คนในครอบครัวสามารถมองเห็นได้ เช่น ห้องครัว ห้องนั่งเล่น ฯลฯ



เมื่อได้กลิ่นแก๊ส ควรจะอย่างไร!

- ✓ ต้องไม่ใช่ไฟที่อาจทำให้เกิดไฟไหม้ได้เป็นอันตราย
- ✗ โปรดอย่าใช้เปลวไฟและเปิดสวิตช์ของพัดลมระบายอากาศหรือคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ซึ่งเป็นต้นตอในการติดไฟได้ เป็นอันตราย
- ✗ ห้ามใช้ไฟโดยเด็ดขาด
- ✓ เปิดประตูและหน้าต่างออกกว้างเพื่อให้แก๊สออกไปข้างนอก
- เนื่องจากแก๊ส LP จะหนักกว่าอากาศ จึงโปรดระวังแก๊สที่สะสมอยู่ในที่ต่ำด้วย
- ✓ ปิดวาล์วของอุปกรณ์ที่ใช้แก๊สและวาล์วท้อแก๊สทั้งหมด
- ต้องปิดวาล์วมาตรวัดแก๊สหรือวาล์วของภาชนะที่ใส่ทุกครั้ง
- ◎ หากไม่ทราบตำแหน่งของวาล์วมาตรวัดแก๊ส โปรดสอบถามไปยังร้านที่จำหน่ายแก๊ส LP ใกล้เคียง
- ✓ โปรดโทรแจ้งสถานการณ์แก๊สรั่วโดยทันที
- ◎ โปรดอย่าใช้แก๊ส จนกว่าจะตรวจสอบความปลอดภัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
- ◎ โปรดสอบถามสถานที่ติดต่อในกรณีฉุกเฉินไปยังร้านที่จำหน่ายแก๊ส LP ใกล้เคียง
- ◎ สถานที่ติดต่อในกรณีฉุกเฉินจะให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำของ “สถานที่ติดต่อในกรณีฉุกเฉิน”




คณะกรรมการเพื่อความปลอดภัยเกี่ยวกับแก๊ส LP / กระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรม

เพื่อป้องกันภาวะพิษคาร์บอนมอนอกไซด์!

✓ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า

มีการระบายอากาศ


- หากใช้แก๊สขอให้ทำการระบายอากาศอยู่เป็นนิตย์!

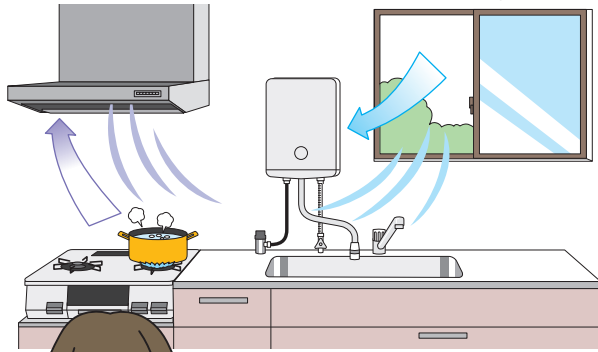


✓ อุปกรณ์ที่ใช้อากาศในการเผาไหม้

ซึ่งรับส่งอากาศมาจากนอกอาคาร

- ท่อระบายอากาศหลุดหรือหันเหไปหรือไม่!
- ช่องระบายอากาศถูกปิดอยู่หรือไม่!
- ที่ปลายท่อระบายอากาศไหลออกไปนอกอาคารหรือไม่!

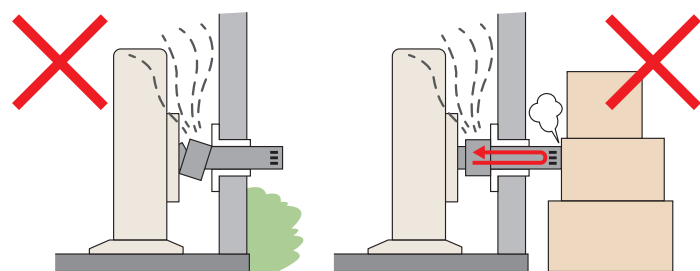

สำหรับผู้ใช้เตาผิงหรือพัดลมฮีเตอร์แบบใช้แก๊ส
โปรดเปิดหน้าต่างเพื่อระบายอากาศชั่วโมงละ 1-2 ครั้ง



เพื่อป้องกันอุบัติเหตุจากแก๊สรั่ว!


✓ ตรวจสอบการจุดไฟ

✓ ไฟดับกลางคัน

✓ จุดไฟดับไฟแล้วจุดใหม่


- มีอุบัติเหตุจากการที่ไม่ตรวจสอบการจุดไฟขอให้ตรวจดูด้วยตาทุกครั้ง!
- มีอุบัติเหตุจากการจุดไฟซ้ำๆ แล้วแก๊สที่รวมตัวอยู่ในอุปกรณ์เป็นสาเหตุทำให้เกิดไฟไหม้ขึ้นโปรดระวังในขณะที่จุดไฟอีกครั้ง!

* หากถ่านหมด จะทำให้จุดไฟไม่ติด

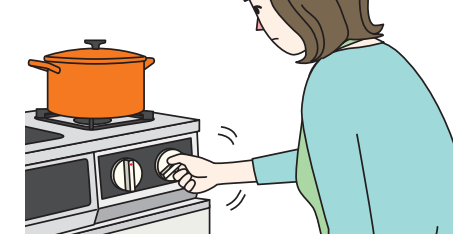



✓ วาล์วท่อแก๊สที่ไม่ได้ใช้

- หัวหมุนอยู่ที่คำว่า“ปิด”หรือไม่!
- ที่วาล์วท่อแก๊สมีจุกยางปิดอยู่หรือไม่!



✓ สายยาง (ท่อยาง)

- มีรอยไหม้หรือมีรอยแตกหรือไม่!
- เสียบเข้าไปจนถึงเส้นสีแดงของวาล์วท่อแก๊สหรือไม่!
- รััดด้วยที่รัดสายยางอย่างแน่นหนาหรือไม่!

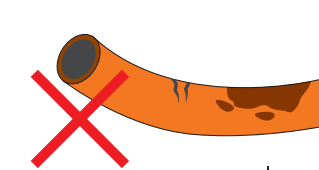

จุดสำคัญในการตรวจสอบเพื่อความปลอดภัย!

เกี่ยวกับการได้รับพิษจาก CO (ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์)!

หากใช้อุปกรณ์ที่ใช้อากาศในการเผาไหม้ โดยที่มีอากาศ (ออกซิเจน) ไม่เพียงพอ จะทำให้เกิดการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์ ส่งผลให้เกิด CO (ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์) ขึ้น CO เป็นก๊าซที่มีความเป็นพิษสูงมาก เพียงแค่สูดเข้าไปเล็กน้อยก็อาจปวดศีรษะหรือคลื่นไส้ได้ และเมื่อรู้ตัวอีกทีอาจเคลื่อนไหวไม่ได้จนถึงแก่ความตายได้ ขอแนะนำให้ติดตั้งเครื่องตรวจจับ CO ไว้ด้วย

เพื่อกรณีไม่คาดคิด!

✓ เครื่องตรวจจับ CO

✓ เครื่องตรวจจับแก๊ส

- ถูกเปิดสวิตช์กลับมาเหมือนเดิมหลังจากที่ถอดปลั๊กออกเพื่อใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น เครื่องดูดฝุ่นเสร็จแล้วหรือไม่!
- ปลั๊กหลุดหรือไม่!



ตัวอย่างเครื่องตรวจจับแก๊ส




ตัวอย่างเครื่องตรวจจับ CO

หากติดตั้งเครื่องตรวจจับแก๊สและเครื่องตรวจจับ CO จะทำให้รู้สึกสบายใจเพราะจะมีเสียงกริ่งหรือเสียงพุดตังขึ้นเมื่อแก๊สมีความผิดปกติ
*ระยะเวลาในการเปลี่ยนเครื่องตรวจจับคือ 5 ปี

✓ ถังแก๊ส LP

- ให้อยู่ห่างจากไฟตั้งแต่ 2 เมตรขึ้นไป!

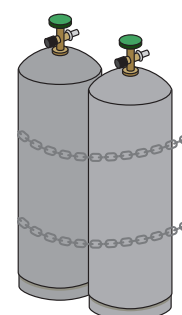

✓ การรับมือกับภัยที่เกิดจากหิมะ

- เครื่องปรับและมาตรวัดแก๊ส ฯลฯ อาจจะชำรุดเพราะหิมะได้ ขอให้ตรวจสอบรั้วกันหิมะและตู้ใส่ถังแก๊สด้วย
- ในขณะที่ตกหิมะออก โปรดระวังอย่าทำให้อุปกรณ์ของแก๊ส LP ชำรุดเสียหาย



ในกรณีเช่นนี้ ให้โทรทันที!

เปลวไฟลุกไม่คงที่

เปลวไฟเป็นสีเหลือง

มีส่วนที่ไม่มีเปลวไฟ

ไฟดับลงในระหว่างการใช้งาน

ไฟติดแบบลุกโชน

ไฟไม่ค่อยแผ่ขยายออกไป

ติดไฟยาก

ไฟไม่ติด

ไฟลุกไหม้โดยที่มีเสียงผิดปกติ

อุปกรณ์

มีกลิ่นแก๊ส

มีกลิ่นไอเสียออกมาในระหว่างการทำงาน

โปรดเรียกให้ผู้ผลิตอุปกรณ์หรือร้านที่จำหน่ายแก๊ส LP มาทำการตรวจสอบโดยทันที